



ابتدا باید برنامه plc مورد نظر با فرمت DVP را در USB flash وارد کنیم. سپس در HMI با استفاده از System Menu وارد Up/Download می شویم و ارتباط PLC و HMI را انتخاب می کنیم.

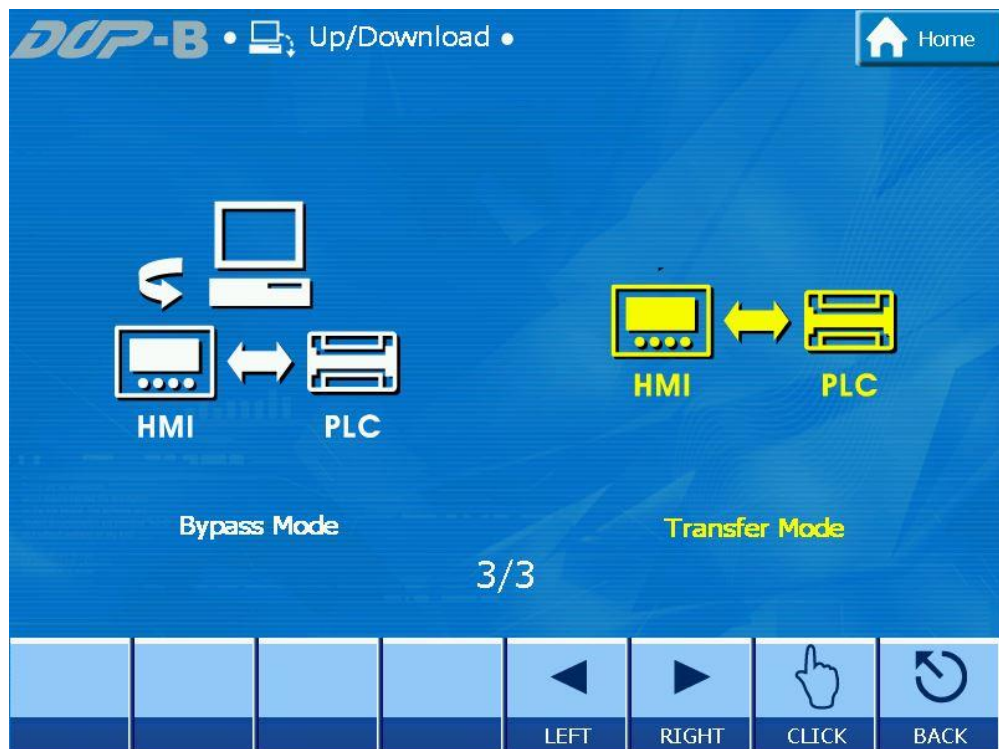

پورت متصل شده به PLC را انتخاب می کنیم. (پورت انتخاب شده باید به پورت پرگرام PLC متصل باشد). پس از پیدا کردن PLC و انتخاب برنامه دکمه Download را می زنیم. همچنین برای ریختن برنامه داخل PLC به USB Flash گزینه Upload را انتخاب می کنیم.

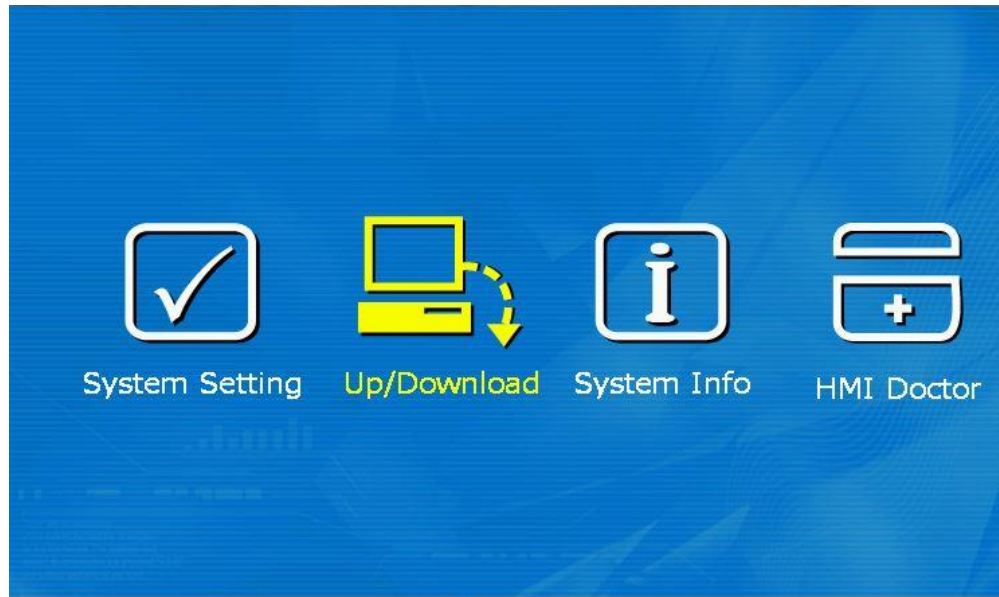